


Pisuar ceramiczny z automatycznym spłukiwaczem SLP 17

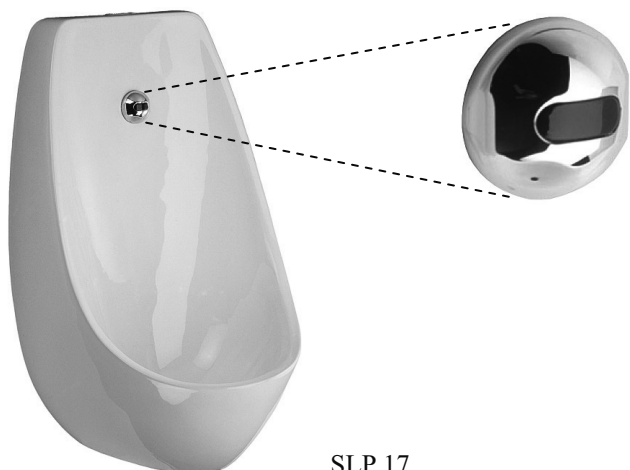


SLP 17

Właściwości:

- reaguje na obecność osoby przebywającej przed pisuarem w odległości max. 0,7 m od czujnika przez okres dłuższy niż 7,5 sek.
- do spłukiwania dochodzi po odejściu osoby
- brak reakcji na osoby przechodzące
- regulowany czas spłukiwania od 0,5 do 15,5 sek.
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
- funkcja samoczynnego spłukiwania w 24 godz. od ostatniego użycia
- kontrola stanu baterii (SLP 17B)

Schemat montażowy:

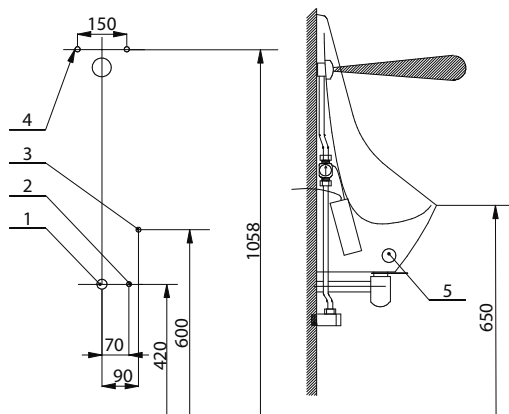

- 1 - odpływ (Ø 40 mm)
- 2 - dopływ wody - wew. G 1/2"
- 3 - przewód zasilający 24V DC, CYKY 2A x 1,5
- 4 - 2x otwór fi. 10 mm pod osłonki
- 5 - pojemnik bateriowy (SLP 17B)

Dane techniczne:

Zasilanie	24V DC
- SLP 17	24V DC
- SLP 17B	9V
Pobór prądu	
- przy napięciu 24V DC	5 W
- przy napięciu 9V	1,4 W
Zasięg	0,3 - 0,7 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	12 l/min. (inf. tech.)
Dopływ	gwint G 1/2"
Odpływ	armatura wypływowa w pisuarze

wielkość [mm]	szer.	wys.	głęb.
pisuaru			
DOMINO	430	665	315



SLA 11



SLA 18

Specyfikacja dostawy:

- SLP 17 – nr. wyr. 01170 ceramiczny pisuar DOMINO, czujnik w chromowanej głowicy razem z natryskiem, zawór
- SLP 17B – nr. wyr. 11176 kątowy, zawór elektromagnetyczny, elektronika, przewody giętkie, bez syfonu, alkaliczna bateria SLA 29 (SLP 17B), uchwyty montażowe

Wyposażenie dodatkowe:

- SLZ 01Y – nr. wyr. 05012 zasilacz 24V DC do max. 5 szt urządzeń (str. 106)
- SLZ 01Z – nr. wyr. 05011 zasilacz 24V DC do max. 9 szt urządzeń (str. 106)
- SLZ 04Y – nr. wyr. 05041 zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 5 szt urządzeń (str. 106)
- SLZ 04Z – nr. wyr. 05042 zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 9 szt urządzeń (str. 106)
- SLZ 06 – nr. wyr. 05060 zasilacz 24V DC do max. 1 szt. spłukiwacza (str. 106)
- SLD 03 – nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny (str. 103)
- SLR 02D – nr. wyr. 08024 stelaż montażowy do gips-kartonu do pisuaru Domino (str. 104)
- SLA 29 – nr. wyr. 06290 alkaliczna bateria 9V/550 mAh, typ 6F22 (PP3), żywotność około 1 roku przy 100 włączeniach dziennie (do SLP 17B) (str. 103)
- SLA 11 – nr. wyr. 06110 plastikowe sitko do pisuaru (str. 103)
- SLA 18 – nr. wyr. 06180 plastikowe sitko do pisuaru z kostką (str. 103)